MEDIDOR BIFÁSICO – PADRAO TIPO CELG
INSTALAÇÃO EM MURO OU MURETA
SEM ESCALA

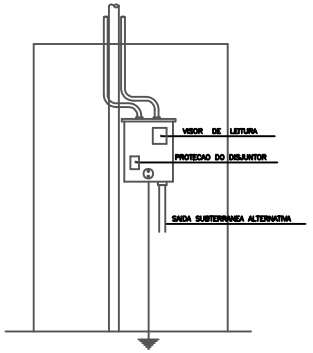

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

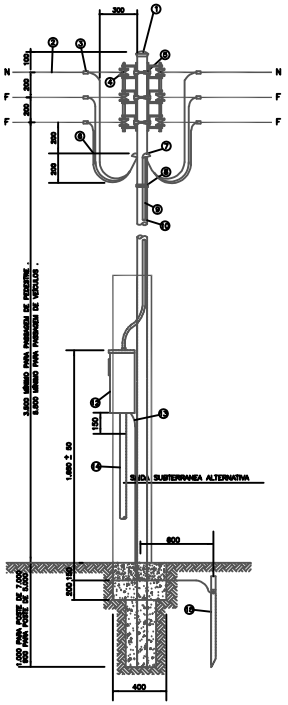

RELAÇÃO DE MATERIAL		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	
1	CARLOTA DE ACO ZINCADA A QUENTE OU ALUMINIO .	
2	CONDUTOR DE COBRE ISOLADO OU COND. DE COBRE WPP.	
3	CONECTOR TIPO CUNHA .	
4	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA OU VIDRO RECOZIDO	
5	CINTA DE ACO ZINCADO A QUENTE .	
6	CONDUTOR DE COBRE ISOLADO	
7	CABECOTE DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO.	
8	ARAME DE FERRO GALVANIZADO Nº 12 BWG. (2 Voltas Estreitas e Apertadas)	
9	ELETRODUTO DE ACO PESADO OU LEVE I . ZINCADO A QUENTE.	
10	POSTE DE ACO ZINCADO A QUENTE .	
12	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO E DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO .	
13	CONDUTOR DE COBRE NU. (NO TERRA)	
14	ELETRODUTO RIGIDO	
15	HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR .	

COTAS EM MILIMETROS

DIAGRAMA UNIFILAR

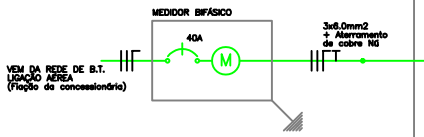

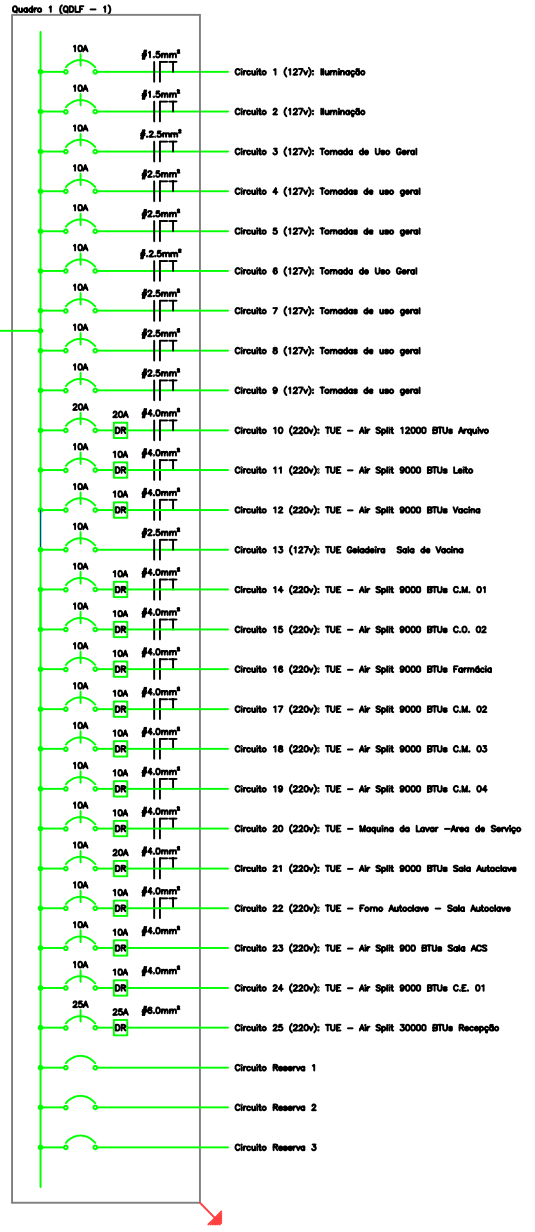

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PODER EXECUTIVO - DIRETORIA TÉCNICA
SETOR DE OBRAS E PROJETOS

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
CNPJ: 04542916/0001-24

RESP. TÉCNICO:
FABRÍCIA MARIANE T. CARDOSO
CREA-PA nº 151988748-5

ÁREA CONSTRUÍDA: 208,99 m²

PROJETO: ELÉTRICO

PRANCHA: 3/3

Prancha A4